

包装変更のご案内

非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
ロクロニウム臭化物注射液

エスラックス® 静注 25mg/2.5mL

エスラックス® 静注 50mg/5.0mL

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、エスラックス® 静注 **25mg/2.5mL**及び**50mg/5.0mL**の包装設備変更に伴い、バイアルキャップシールの貼付、バイアルラベル及び個装箱を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

なお、成分・分量、効能・効果及び用法・用量は従来品と変わりありません。

何卒ご了承を賜りますとともに、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
謹白

記

●変更内容

1. バイアルキャップシールの貼付

・バイアルのキャップに製品名表示のシールを貼付いたします。

25mg/2.5mL のキャップシール

従来品




変更品



50mg/5.0mL のキャップシール

従来品




変更品



2. バイアルラベルの変更


- ・使用期限・製造番号の表示方法を印刷からレーザーマーカ印字に変更いたします。
 - ・表示レイアウトを変更いたします。
 - ・バイアルラベルの横幅を変更いたします。(25mg : 48mm → 49mm、50mg : 60mm → 63mm)
- 例) エスラックス® 静注 50mg / 5.0mL

従来品

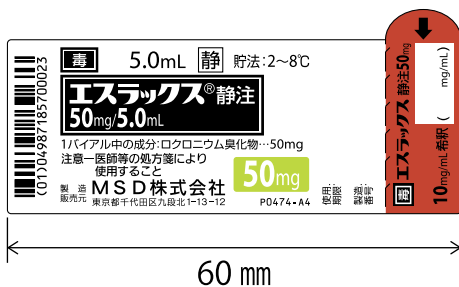

60 mm

変更品

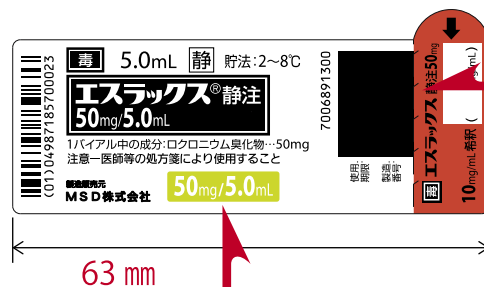

63 mm

レーザーマーカ印字に変更いたします。

含量／容量の表示に変更いたします。

※エスラックス® 静注 25mg / 2.5mLも同様に變更いたします。

※裏面をご覧ください。👉

MSD株式会社


東京都千代田区九段北1-13-12

包装変更のご案内

3. 個装箱の変更

- ・開封口変更に伴い、表示レイアウトを変更いたします。
- ・使用期限・製造番号表示欄の表示面を変更いたします。

例) エスラックス® 静注 50mg / 5.0mL 10バイアル

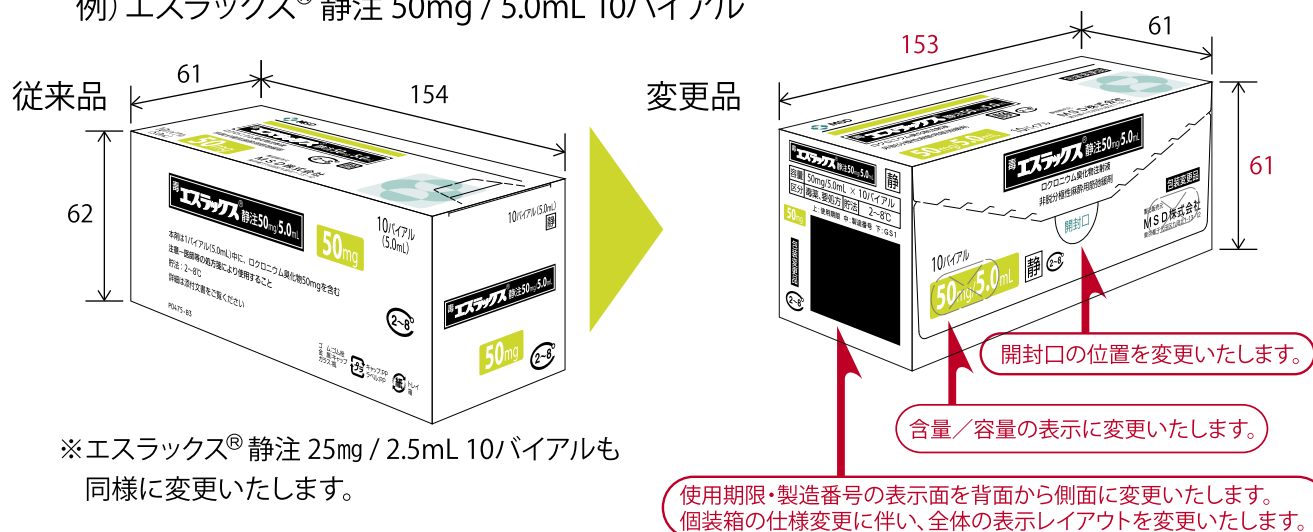

※エスラックス® 静注 25mg / 2.5mL 10バイアルも同様に变更いたします。

- ・個装箱のサイズを変更いたします。(計測寸法)


品 名	包 装	従来品サイズ	変更品サイズ
エスラックス® 静注25mg/2.5mL	10バイアル	約 61×129×53 mm	約 54×128×61 mm
エスラックス® 静注50mg/5.0mL	10バイアル	約 61×154×62 mm	約 61×153×61 mm

4. バイアルの封入方法変更

- ・写真の通り、封入方法を変更いたします。

例) エスラックス® 静注 50mg / 5.0mL 10バイアル

※エスラックス® 静注 25mg / 2.5mL も同様に变更いたします。

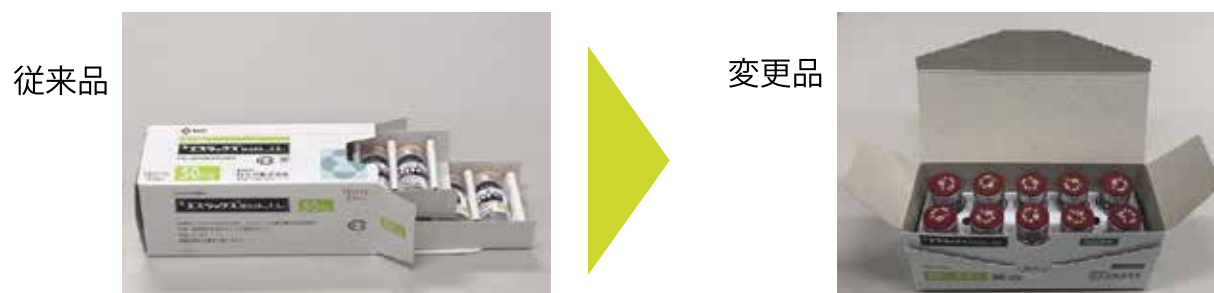

※従来品のキャップの色、ラベルの表示は実際のものとは異なります。

●変更品表示

当分の間、個装箱には **包装変更品** と表示いたします。段ボール箱には **包装変更品** と記載したテープを使用いたします。

●変更品の出荷予定時期

品 名	包 装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
エスラックス® 静注25mg/2.5mL	10バイアル	185-71023-7	未 定	2020年11月
エスラックス® 静注50mg/5.0mL	10バイアル	185-71024-4	T019927	2020年9月

※包装変更品の出荷時期は、弊社在庫状況により、出荷予定時期と異なる場合がございますが、ご了承ください。

MSD株式会社

東京都千代田区九段北1-13-12

医療関係者向け情報サイト

MSD Connect

医薬品・適正使用
に関する情報



製品のお問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター
医療関係者の方 ☎ 0120-024-961

<受付時間> 9:00 ~ 17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

ESX-12
202008